6.4.2 重複用水的衡量

附件 6.4.2-1 循環再利用水系統及衡量

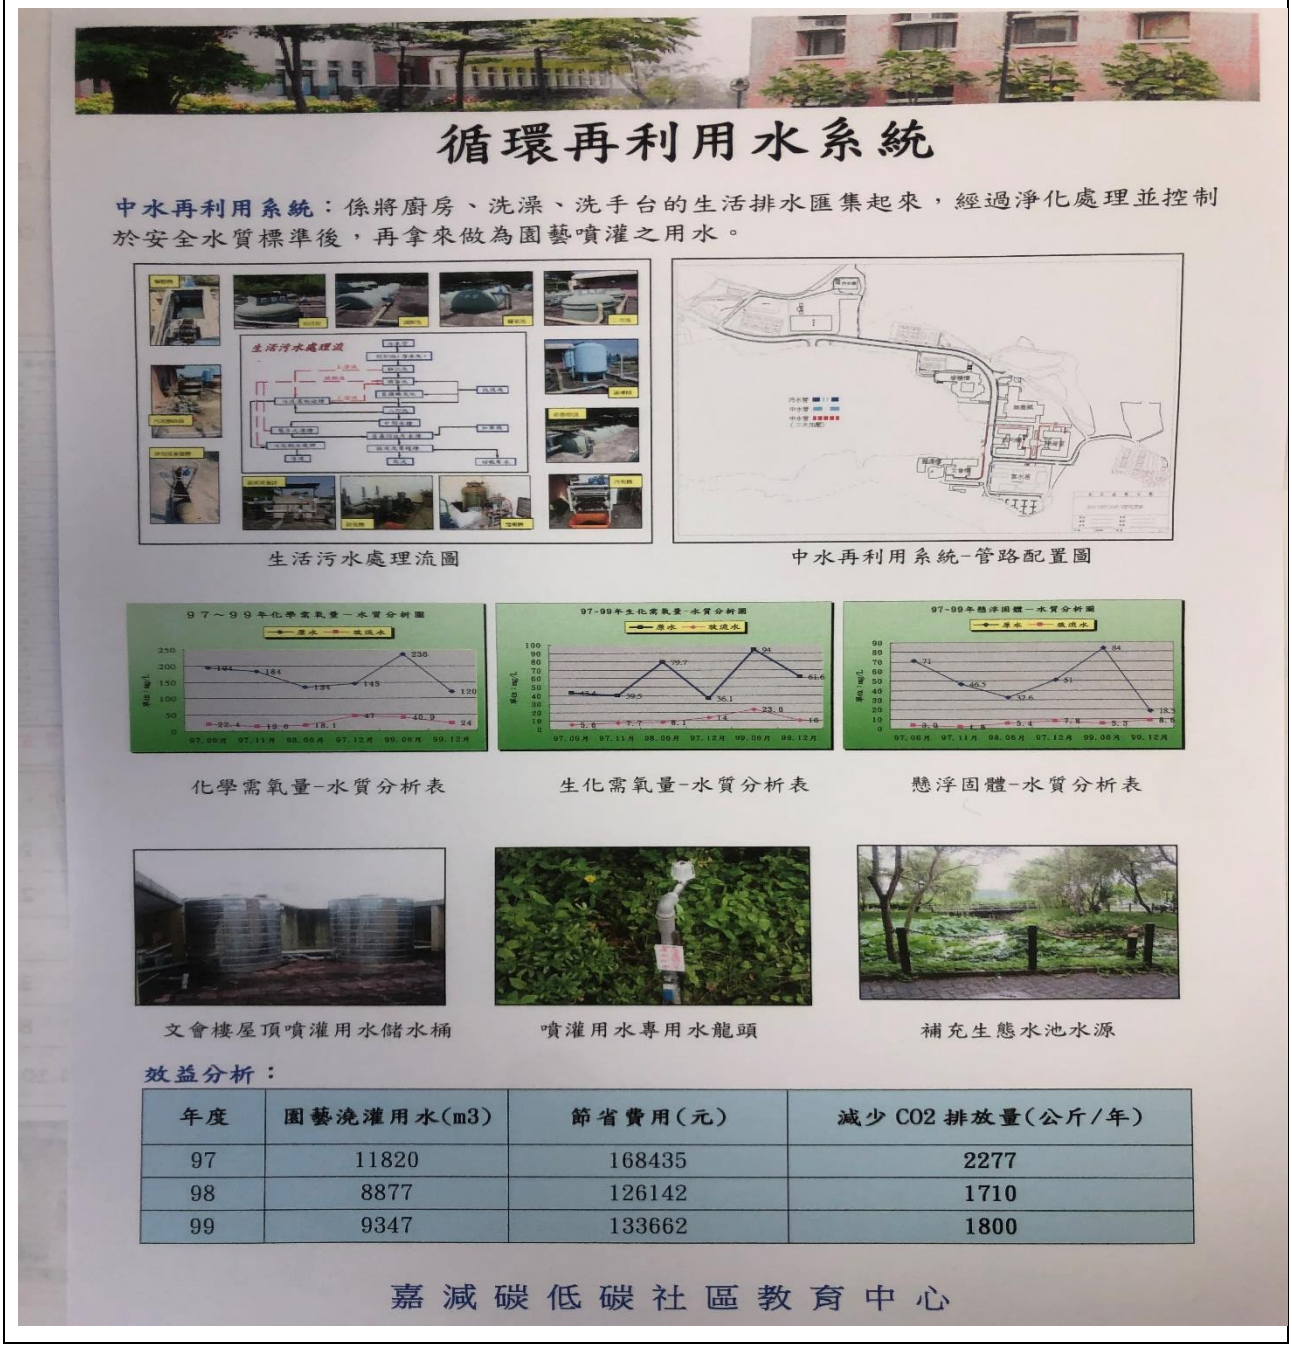

循環再利用水系統

中水再利用系統：係將廚房、洗澡、洗手台的生活排水匯集起來，經過淨化處理並控制於安全水質標準後，再拿來做為園藝噴灌之用水。

生活污水處理流圖

中水再利用系統-管路配置圖

化學需氧量-水質分析表

生化需氧量-水質分析表

懸浮固體-水質分析表

文會樓屋頂噴灌用水儲水桶

噴灌用水專用水龍頭

補充生態水池水源

效益分析：

年度	園藝澆灌用水(m3)	節省費用(元)	減少 CO2 排放量(公斤/年)
97	11820	168435	2277
98	8877	126142	1710
99	9347	133662	1800

嘉減碳低碳社區教育中心

検定有効期限112年 5月
H
PN 1MPa
N35 0.1MPa
10000000m3
回収水流量計(放流)